
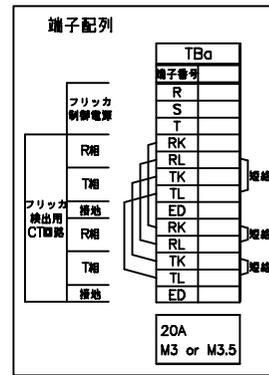
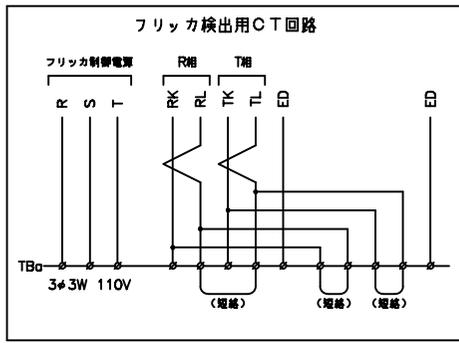




3φ 3W 6600V 60Hz






トランス容量	定格一次電流	定格二次電流
T1 1φ 30 kVA	4.54 A	143 A
T2 3φ 150 kVA	13.1 A	412 A
T3 3φ 500 kVA	43.7 A	87.5 A
T4 3φ 300 kVA	26.3 A	52.5 A

*トランスの各バンクにおける定格二次電流は上記の通りです。過負荷運転にならない様、運転上の注意が必要です。

配線用遮断器：特記なきものはMCCB
●：ELCB高感度 30mA 0.1s 警定



< 盤外 >
< 盤内 >

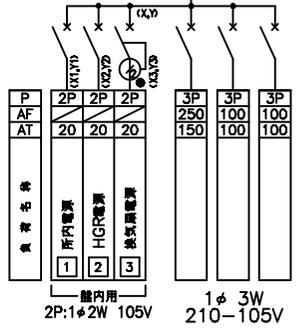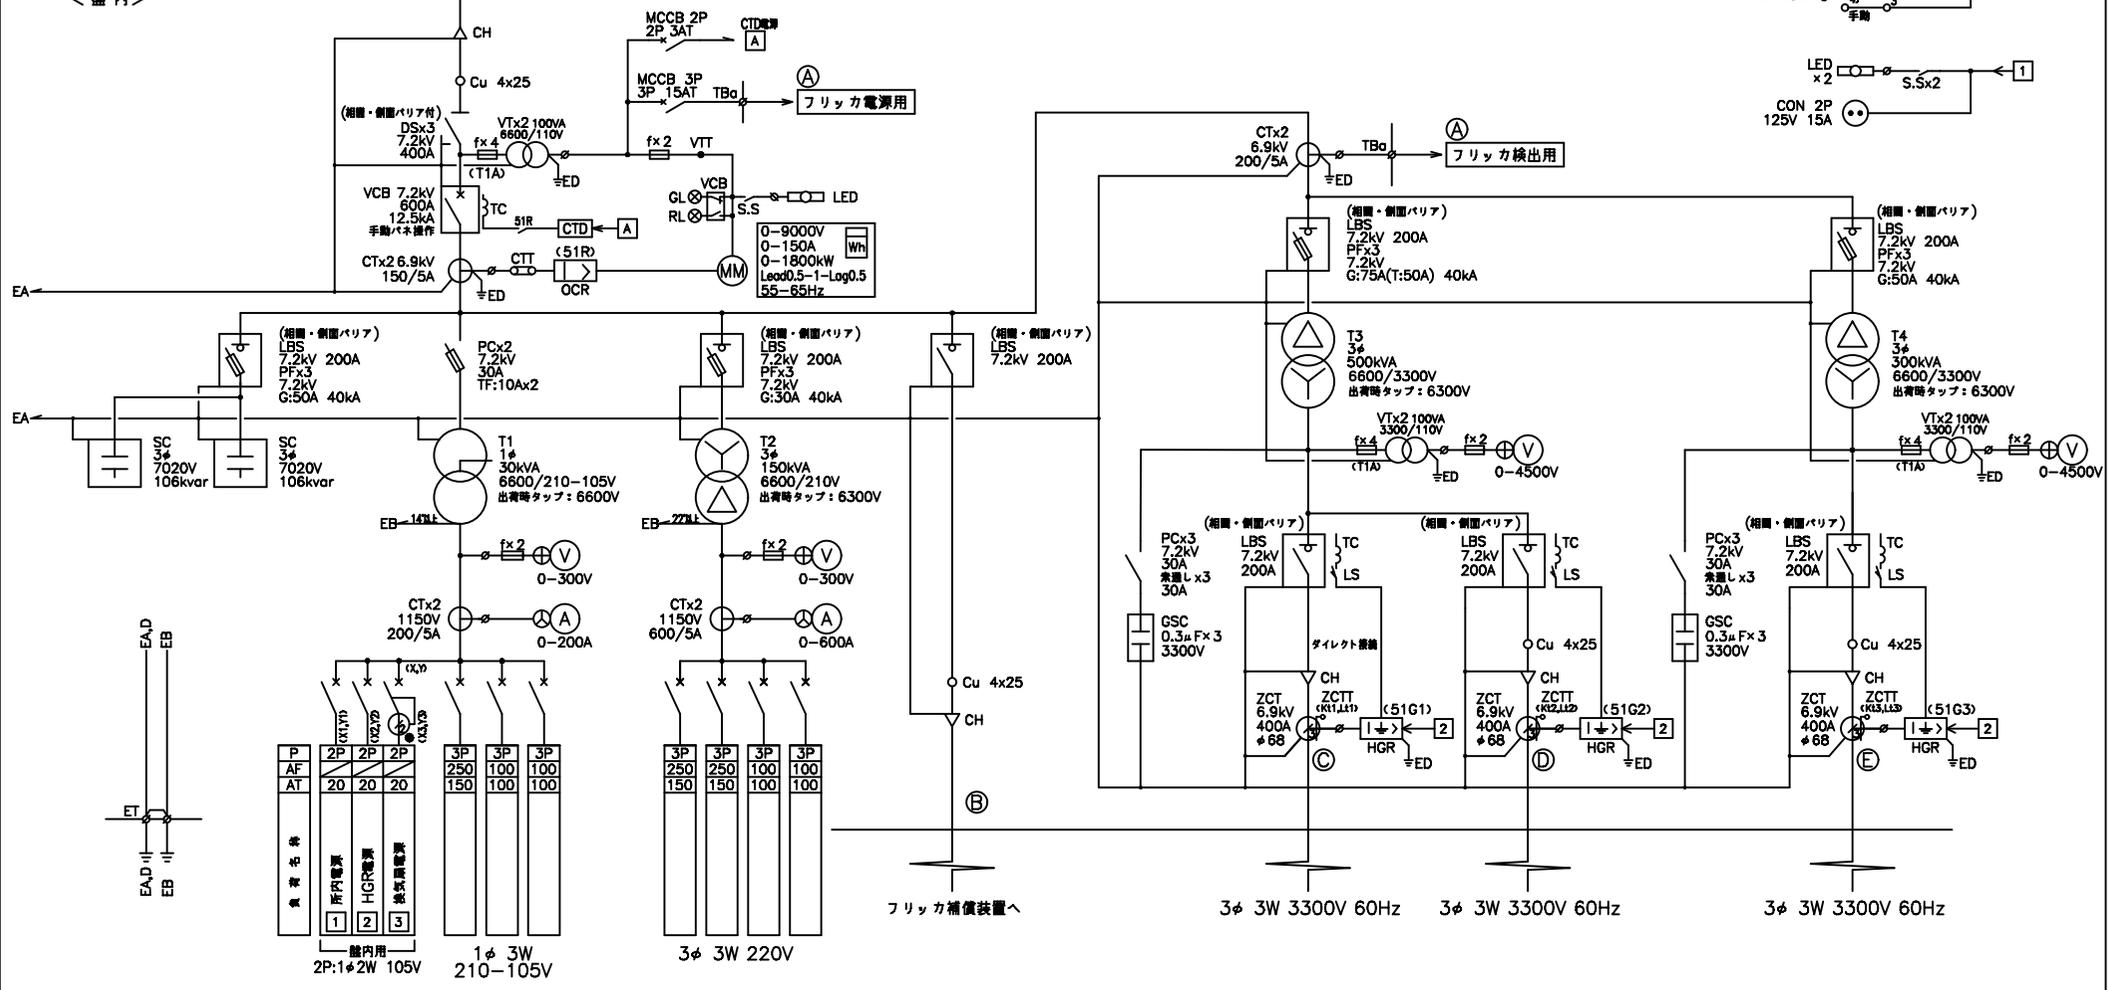

フリッカ補償装置へ

3φ 3W 3300V 60Hz

3φ 3W 3300V 60Hz

3φ 3W 3300V 60Hz